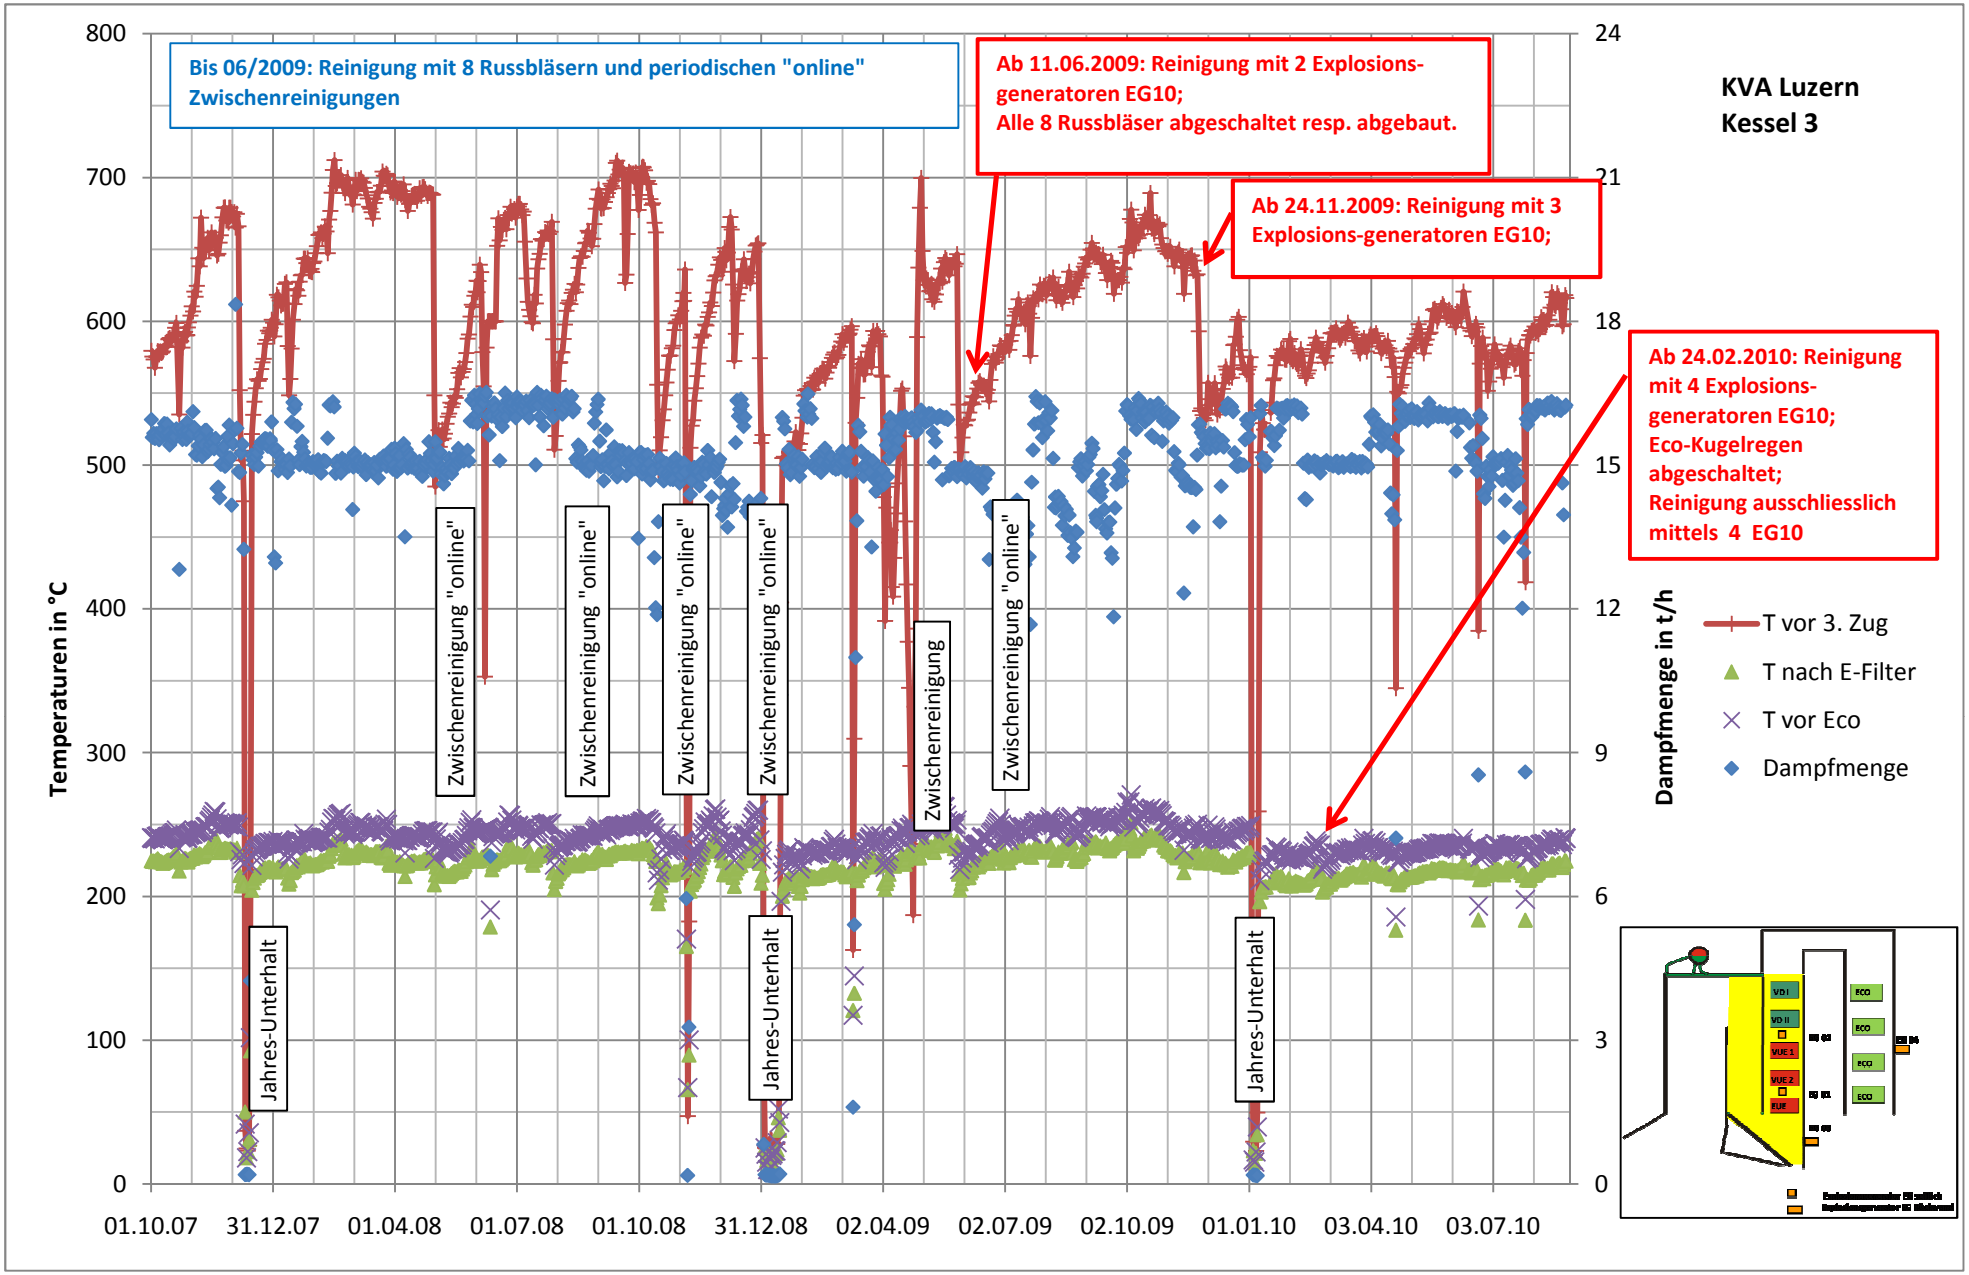
KVA Luzern
Kessel 3
Bis 06/2009: Reinigung mit 8 Russbläsern und periodischen "online" Zwischenreinigungen
Ab 11.06.2009: Reinigung mit 2 Explosions-generatoren EG10;
Alle 8 Russbläser abgeschaltet resp. abgebaut.
Ab 24.11.2009: Reinigung mit 3 Explosions-generatoren EG10;
Ab 24.02.2010: Reinigung mit 4 Explosions-generatoren EG10; Eco-Kugelregen abgeschaltet; Reinigung ausschliesslich mittels 4 EG10
Zwischenreinigung "online"
Zwischenreinigung
Jahres-Unterhalt
Temperaturen in °C
Dampfmenge in t/h
T vor 3. Zug
T nach E-Filter
T vor Eco
Dampfmenge
800
700
600
500
400
300
200
100
0
24
21
18
15
12
9
6
3
0
01.10.07
31.12.07
01.04.08
01.07.08
01.10.08
31.12.08
02.04.09
02.07.09
02.10.09
01.01.10
03.04.10
03.07.10